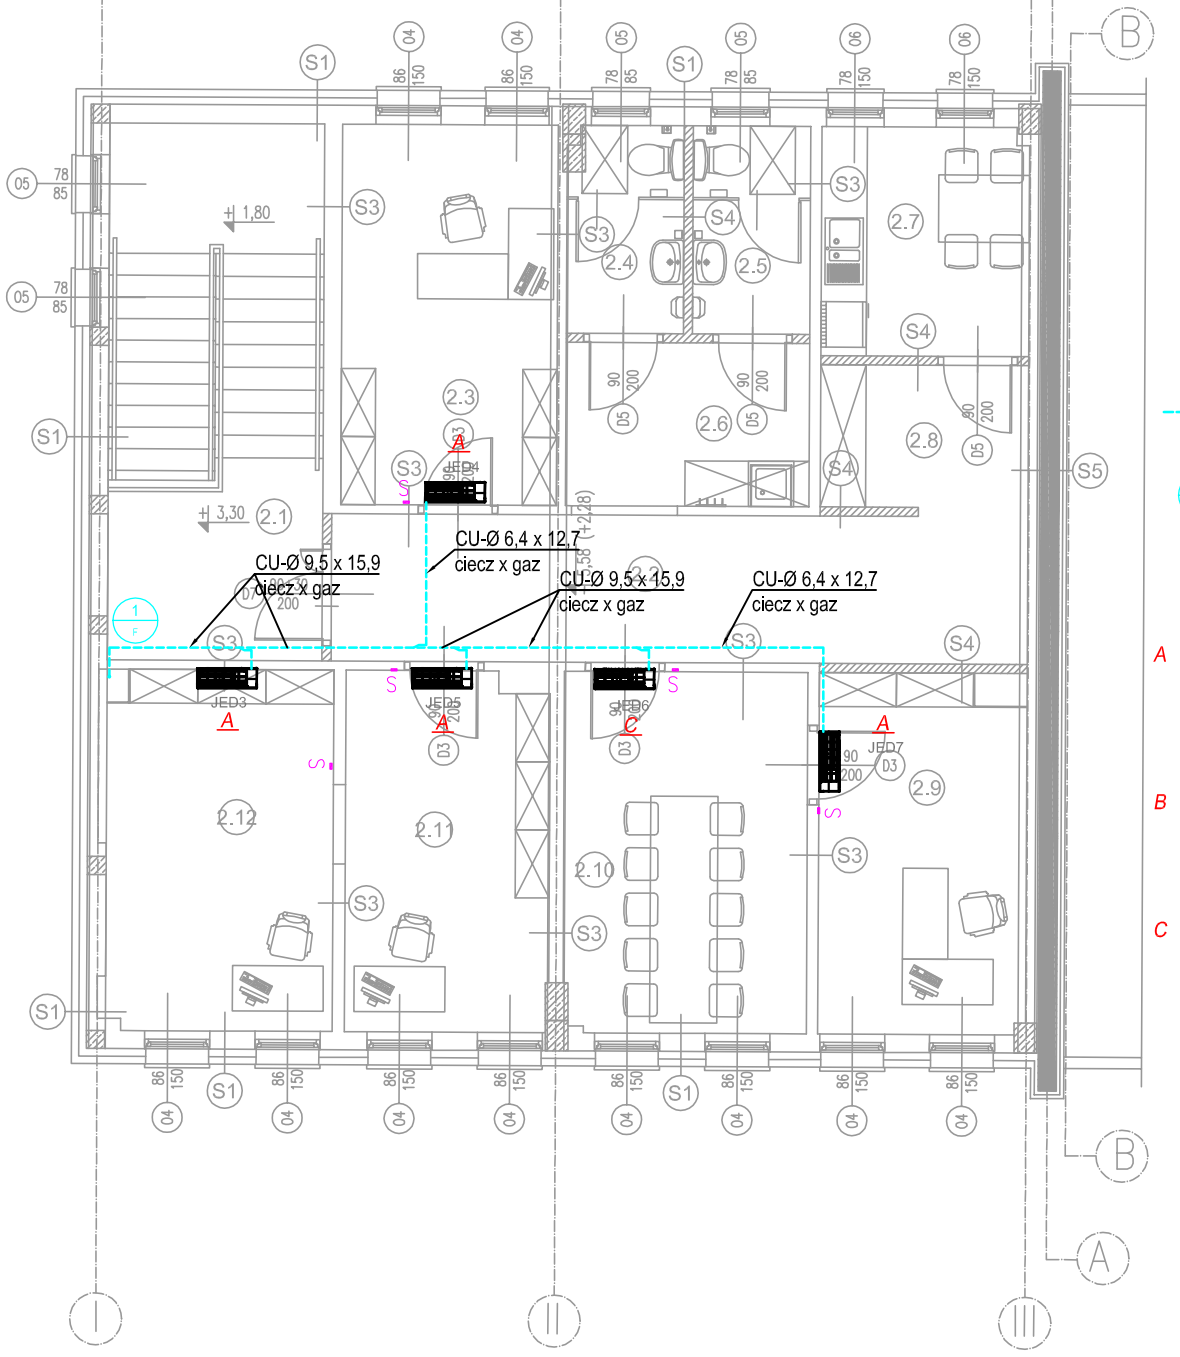

LEGENDA

Instalacja freonowa dwururowa (ciecz i gaz)

S — Pilot przewodowy ścienny

OZNACZENIE PIONU

1 / F — 1 – nr pionu; F – instalacja freonowa

A

Jedn. wewnętrzna naścienna
Nominalna wydajność chłodnicza: 1,7 kW
Nominalna wydajność grzewcza: 1,9kW
Zasilanie (liczba faz/napięcie/częstotliwość): 1~/220-240 V/50 Hz
Nominalny pobór mocy elektrycznej nie więcej niż 30W
Wymiary (wys x szer x głęb)r nie większe niż 290x795x266 mm
Waga; nie większa niż 12 kg
Ilość biegów wentylatora nie mniej niż 2

B

Jedn. wewnętrzna naścienna
Nominalna wydajność chłodnicza: 4,5 kW
Nominalna wydajność grzewcza: 5,0 kW
Zasilanie (liczba faz/napięcie/częstotliwość): 1~/220-240 V/50 Hz
Nominalny pobór mocy elektrycznej nie więcej niż 20 W
Wymiary (wys x szer x głęb)r nie większe niż 290x1050x269 mm
Waga; nie większa niż 15 kg
Ilość biegów wentylatora nie mniej niż 2

C

Jedn. wewnętrzna naścienna
Nominalna wydajność chłodnicza: 2,8 kW
Nominalna wydajność grzewcza: 3,2 kW
Zasilanie (liczba faz/napięcie/częstotliwość): 1~/220-240 V/50 Hz
Nominalny pobór mocy elektrycznej nie więcej niż 30 W
Wymiary (wys x szer x głęb)r nie większe niż 290x795x266 mm
Waga; nie większa niż 12 kg

Klimatyzator –naścienna jednostka wewnętrzna chłodząca
Przy montażu zachować miejsca serwisowe wg. wytycznych producenta.

Agregat klimatyzacyjny – jednostka zewnętrzna
Przy montażu zachować miejsca serwisowe wg. wytycznych producenta.
Sterownik klimatyzatora zamontować w miejscu wskazanym przez inwestora

D

Jedn. zewnętrzna VRV- Pompa ciepła
Nominalna wydajność chłodnicza: 15,5 kW
Nominalna wydajność grzewcza: 15,5 kW
Nominalny pobór mocy 4,56 kW
Zasilanie (liczba faz/napięcie/częstotliwość): 3N~/380-415 V/50 Hz
Wymiary (wys x szer x głęb)r nie większe niż 1345x900x320mm
Waga; nie większa niż 104 kg
Czynnik chłodniczy: R410A

UWAGI:
W MIEJSCACH PRZEJŚCIA PRZEWODÓW FREONOWYCH PRZEZ ELEMENTY ODDZIELENIA POŻAROWEGO NALEŻY ZASTOSOWAĆ PRZEJŚCIA P.POŻ. O ODPORNOŚCI WYMAGANEJ DLA DANEGO ODDZIELENIA.
LOKALIZACJA PILOTA PRZEWODOWEGO ŚCIENNEGO JEST PROPONOWANA.

WYKAZ POMIESZCZEŃ

NUMER POMIESZCZENIA	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA	WYKOŃCZENIE POSADZKI
2.1	KLATKA SCHODOWA	20,2m2	TERAKOTA
2.2	KOMUNIKACJA	18,0m2	TERAKOTA
2.3	POMIESZCZENIE KSIĘGOWEJ (1os.)	14,3m2	TERAKOTA
2.4	WC DAMSKIE	4,3m2	TERAKOTA
2.5	WC MĘSKIE	4,3m2	TERAKOTA
2.6	PRZEDSIONEK Z SZAFĄ PORZĄDKOWĄ	7,0m2	TERAKOTA
2.7	POMIESZCZENIE SOCJALNE	8,3m2	TERAKOTA
2.8	SZAFA DLA PRACOWNIKÓW	5,2m2	TERAKOTA
2.9	POMIESZCZENIE PREZESA (1os.)	13,1m2	TERAKOTA
2.10	SALA WIELOFUNKCYJNA	15,4m2	TERAKOTA
2.11	POMIESZCZENIE BIUROWE (1os.)	12,9m2	TERAKOTA
2.12	POMIESZCZENIE BIUROWE (1os.)	14,9m2	TERAKOTA
	RAZEM:	137,85m2	

Jednostka projektowa:	ECO PROJEKT WALDEMAR PASZKIEWICZ — ECO Projekt Waldemar Paszkiewicz, Rycerska 5/60, 20-552 Lublin, NIP 712-005-96-72, REGON 430337689		
Jednostka projektowa br. sanitarnej:	JJ SANIT Jarosław Jóźwiak — JJ SANIT JAROSŁAW JÓŹWIAK, Ul. Inżynierska 9/49, 20-484 Lublin, NIP: 714-193-71-84, tel. 506 741 896, e-mail: jozwiak@jjsanit.pl		
Temat	Rewitalizacja obszaru i budynków zdegradowanych w miejscowości Terpentyna polegająca na przebudowie i rozbudowie budynku na dz. nr 160/10		
Adres inwestycji	TERPENTYNA 176, 23-251 TERPENTYNA NUMER DZIAŁKI EWIDENCYJNEJ: 160/10 OBRĘB: 060703_2.0010 TERPENTYNA JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 060703_2 DZIERZKOWICE		
Inwestor	GMINA DZIERZKOWICE TERPENTYNA 1 23-251 DZIERZKOWICE		
Stadium	PROJEKT TECHNICZNY		Data: XII.2022 r.
Branża	SANITARNA	Kat.bud.: XV	Skala: 1:100
Nazwa rysunku	RZUT PIĘTRA-INSTALACJA KLIMATYZACJI		Rys nr: S-15
Funkcja	Imię, nazwisko, specjalność	Nr uprawnień	Podpis
Projektant	mgr inż.Jarosław Jóźwiak	LUB/0063/PWBS/17	
Spawdzająca	mgr inż. Magdalena Szyszkowska	LUB/0067/PWBS/19	